


9

10

11

Fedvényterv 13., emelet szellőzés (Gsz-3 tervhez)
 Waldorf Iskola, Vác, I. ütem
 2011. május 9.
 M=1:50
 Boldizsár Tibor, dealprint Kft.

Ø120 ejtőcsatorna

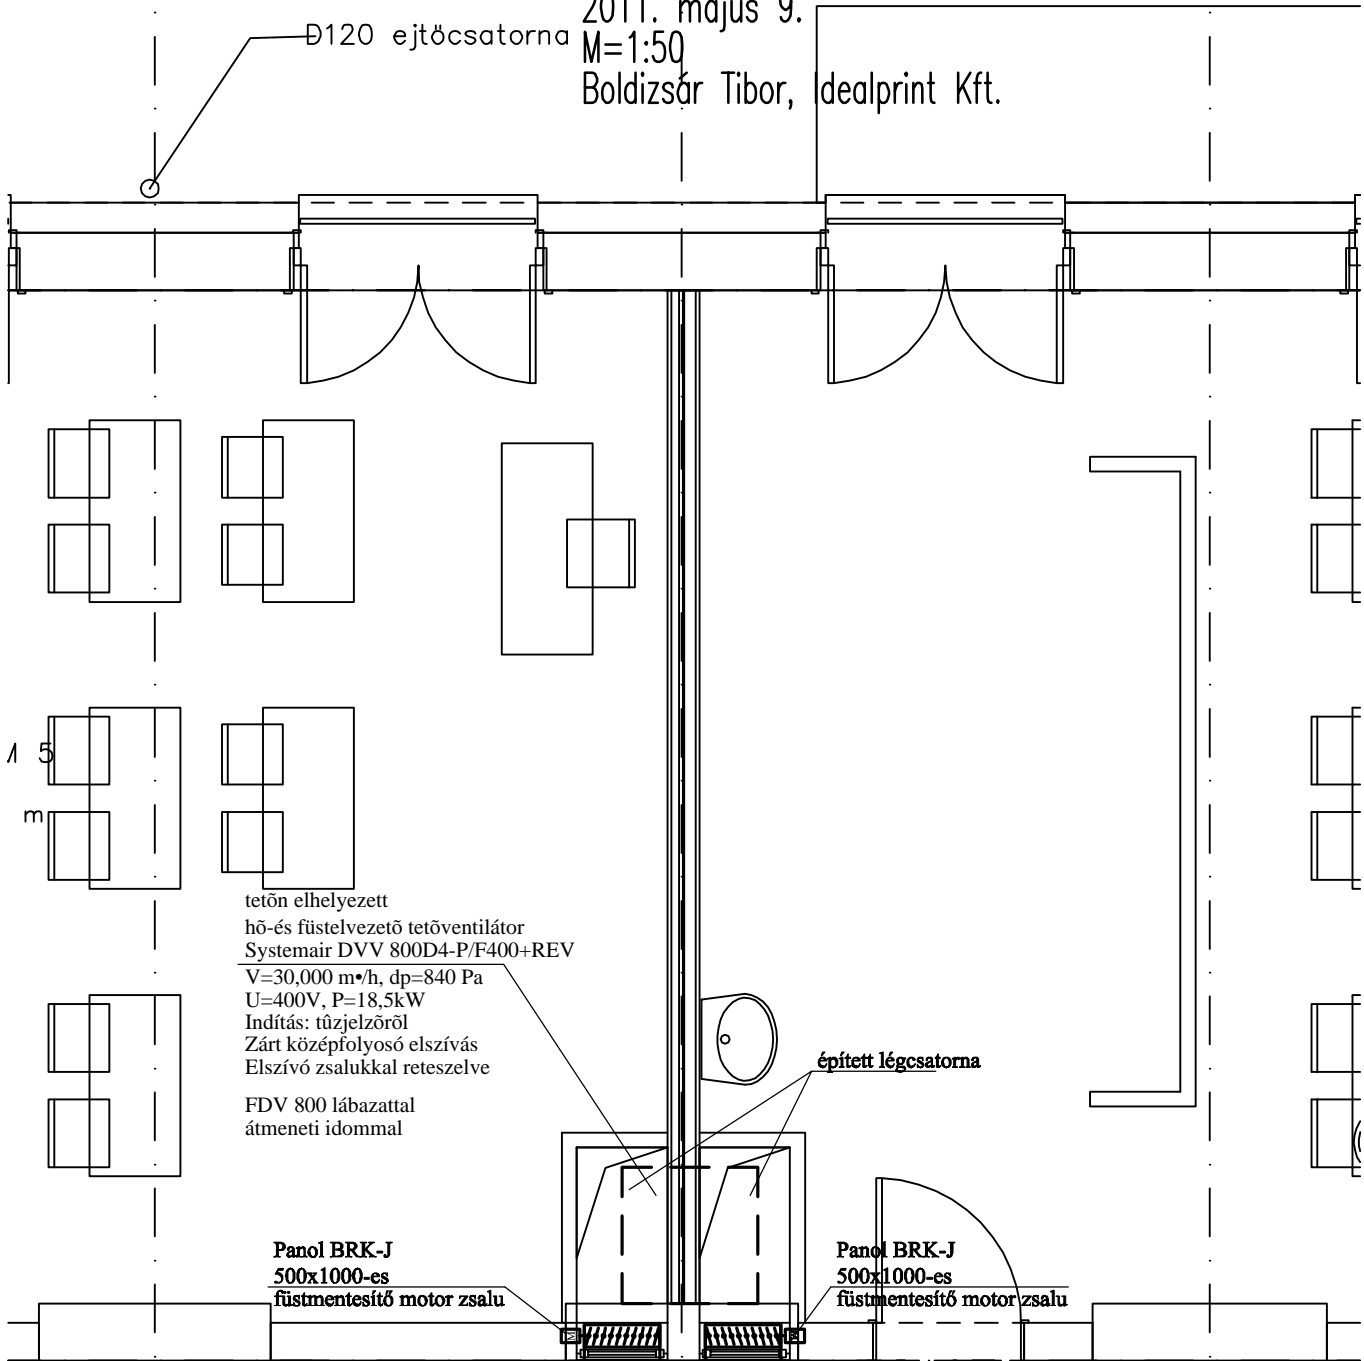

tetőn elhelyezett
 hő-és füstelvezető tetőventilátor
 Systemair DVV 800D4-P/F400+REV
 $V=30,000 \text{ m}^3/\text{h}$, $dp=840 \text{ Pa}$
 $U=400\text{V}$, $P=18,5\text{kW}$
 Indítás: tűzjelzőről
 Zárt középnyomású elszívás
 Elszívó zsalukkal reteszelve
 FDV 800 lábazattal
 átmeneti idommal

épített légcsatorna

Panól BRK-J
 500x1000-es
 füstmentesítő motor zsalu

Panól BRK-J
 500x1000-es
 füstmentesítő motor zsalu

500x1000-es
 hő-és füstelvezető rács $7,330 \text{ m}^3/\text{h}$
 f.s.: ga-0,1m

500x1000-es
 hő-és füstelvezető rács $7,330 \text{ m}^3/\text{h}$
 f.s.: ga-0,1m

1 5
 m